MORETA

CED-02

Descripción


Oscilador doble.

Materiales


- Estructura en acero de 80x80mm.
- Agarradores y soportes agarradores en acero de Ø40 y Ø33,5mm.
- Patas en acero de Ø50mm.
- Huellas antideslizante en polipropileno.
- Sistema de topes interno sin atrapamientos.
- Rodamientos sellados.
- Tornillería, elementos de fijación y sujección en acero cincado.
- Acabado pintado en polvo de poliester.




espacio requerido 4,3x3,9	superficie 14,6m²	dim.total 1,3x0,8x1,3
+ dim.pieza grande 1,3x0,8x1,3	Kg peso total 50,8kg	+ Kg peso pieza pesada 50,8kg
ESTATURA DE USO RECOMENDADA >1,4 metros	repuesto permanente	

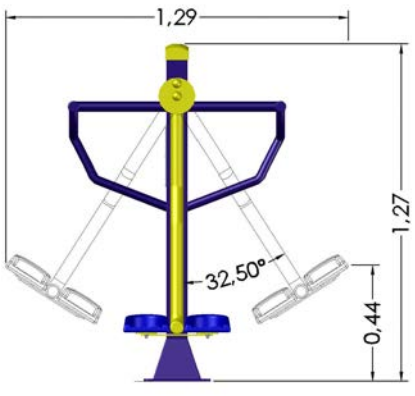

ALZADO

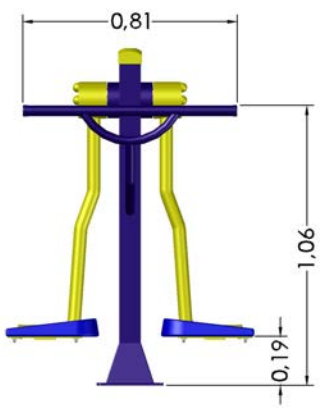

PERFIL

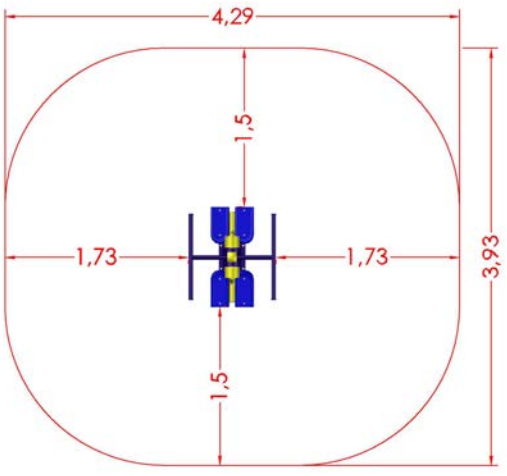

PLANTA Y ÁREA DE SEGURIDAD

Dimensiones generales

CERTIFICADO TÜV:

Unidades en metros

biosaludables circuitos biosaludables

Edición 2018

Afamour

Características

EXPLOSIONADO



MANTENIMIENTO

Se deben registrar de forma periódica las revisiones, mantenimientos y actuaciones que permitirán que este equipo se mantenga en perfectas condiciones más allá del periodo de garantía que se le ofrece desde origen. Para ello dispone de los siguientes documentos:


El ANEXO I "Ficha de Inspección Visual Rutinaria Biosaludable" le sirve para hacer una inspección del equipo y reseñar deterioros apreciables a simple vista.
*En función de la zona en la que se instale, esta revisión ocular puede llegar a ser necesaria de forma diaria.


El ANEXO II "Ficha de Inspección Funcional Biosaludable " corresponde a una revisión mas a fondo del equipo, de elementos tales como cimentaciones, anclajes, engranajes así como observar el desgaste de las piezas.
*Para este tipo de revisión se recomienda una periodicidad de entre 1 y 3 meses. Dicha revisión se complementaria con una inspección anual en la que se comprobará la seguridad de todos los elementos que conforman el equipo, al igual que los cimientos, superficies o el pudrimiento de partes del equipo.

Y en tercer lugar estaría el mantenimiento del equipo en cuestión y corregir posibles defectos para así restablecer el nivel de seguridad exigible para este tipo de equipos. Dentro de los elementos que deben ser inspeccionados cabe destacar:
ajuste de piezas de unión, pinturas y tratamientos superficiales, lubricación de cojinetes, marcado de los elementos para garantizar el nivel mínimo de las superficies de absorción de impactos y reponer dichas superficies con los materiales adecuados, limpieza, retirar residuos peligrosos (cristales, piedras, metales, etc) y acondicionamiento de las zonas de libre circulación dentro del área de ejercicio.

Para ello tenemos el ANEXO III "Ficha de Inspección Anual Principal Biosaludable" y en esta se incluyen acciones como: sustitución de piezas, soldadura o renovación de piezas, sustitución de piezas defectuosas o muy desgastadas y la sustitución de elementos estructurales defectuosos o muy desgastados.

CIMENTACIÓN

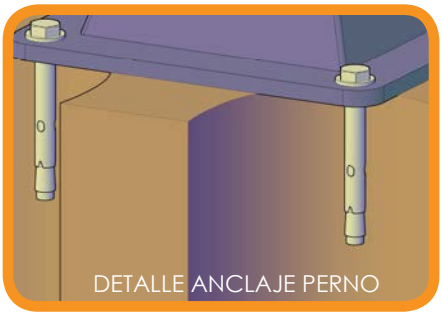
DETALLE ANCLAJE PERNO

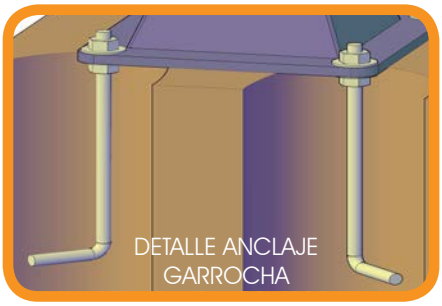
DETALLE ANCLAJE GARROCHA

Edición 2018